

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 12/05/2023

Inspecteur: Jurgen Goethals

Mentor:

Installateur: VDKeurgroep

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0740 981 020

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
Eurotest ET61557

Serienummer: 18460134

Datum verslag: 15/05/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Bachtenwalle
Huisnummer 2
Busnummer C
Postcode 9000
Gemeente Gent
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Bachtenwalle
Huisnummer 2
Busnummer C
Postcode 9000
Gemeente Gent
Land België

Installateur

Naam VDKeurgroep
BTW nr. BE 0740 981 020
Telefoonnummer +32 497 74 32 81
E-mail steven@vdkeurgroep.be

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr. : -

Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1
Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.
Spanning: 3N400V
Aantal kringen: 16
Meter / bord verbinding: 10 mm²
Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: >0.5 MΩ

RE: 4 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
2	C	16		2	2,5
2	C	20		4	2,5
12	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)

OK

Directe aanraking OK

Indirecte aanraking OK

Aansluitingen

OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Equipotentiale verbindingen

OK

Doorsnede geleiders OK

Continuïteit

OK

Verlichting / toestellen NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 12/5/2048

De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.


Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jurgen Goethals

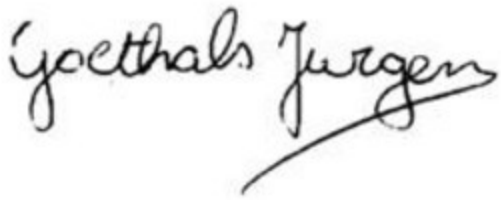

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 12/5/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

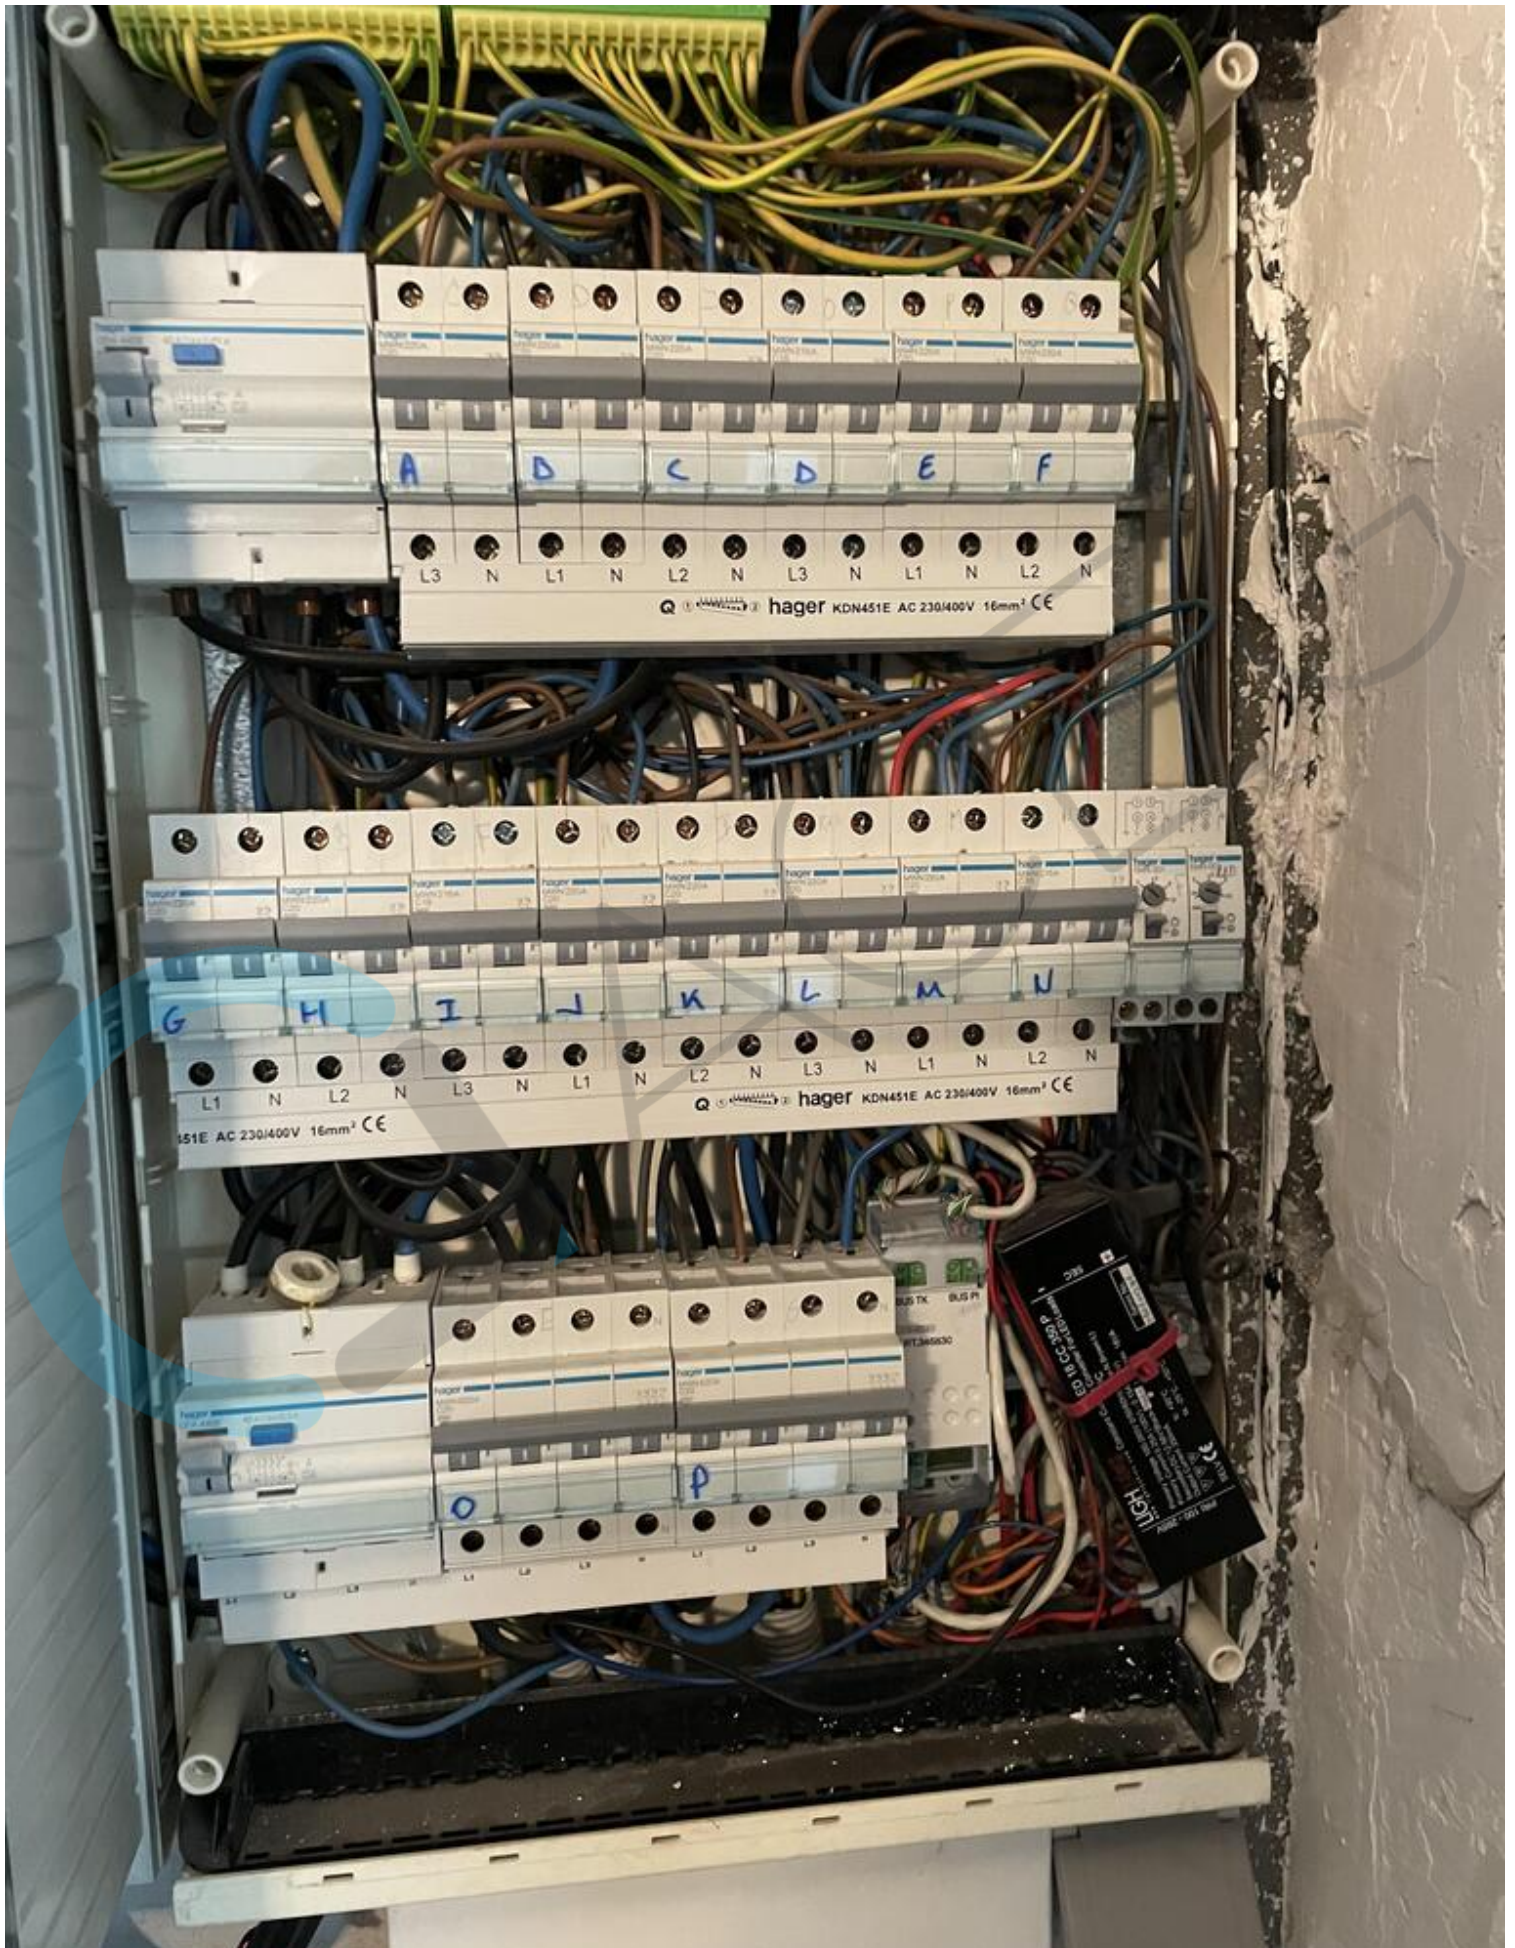




DAACCEEG






DAACEEG

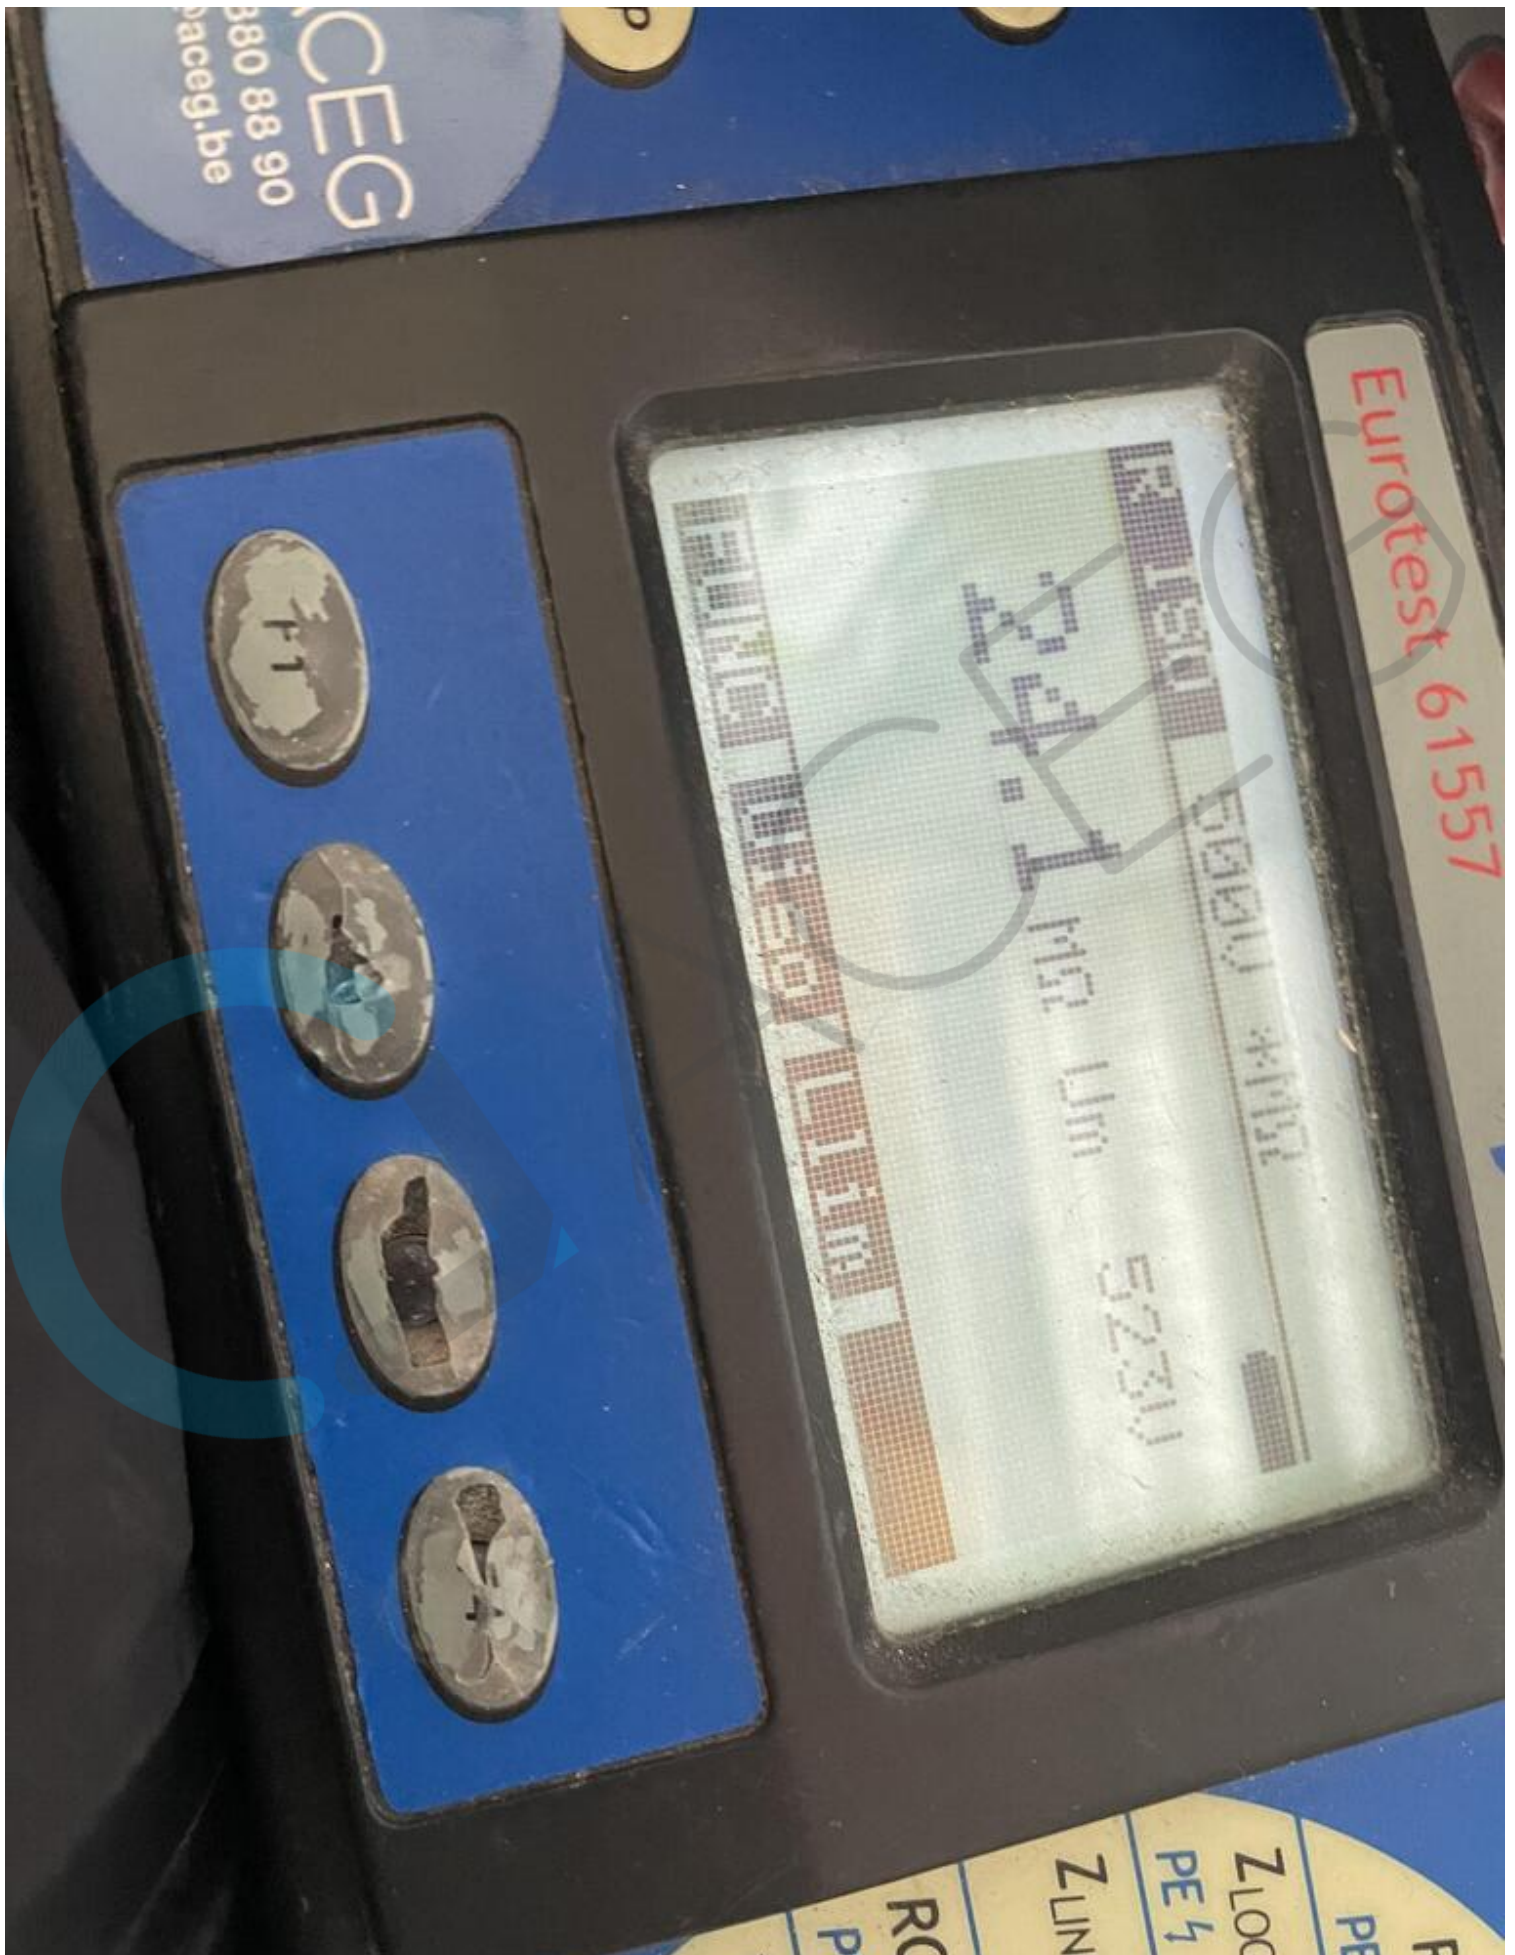



DAACFEG

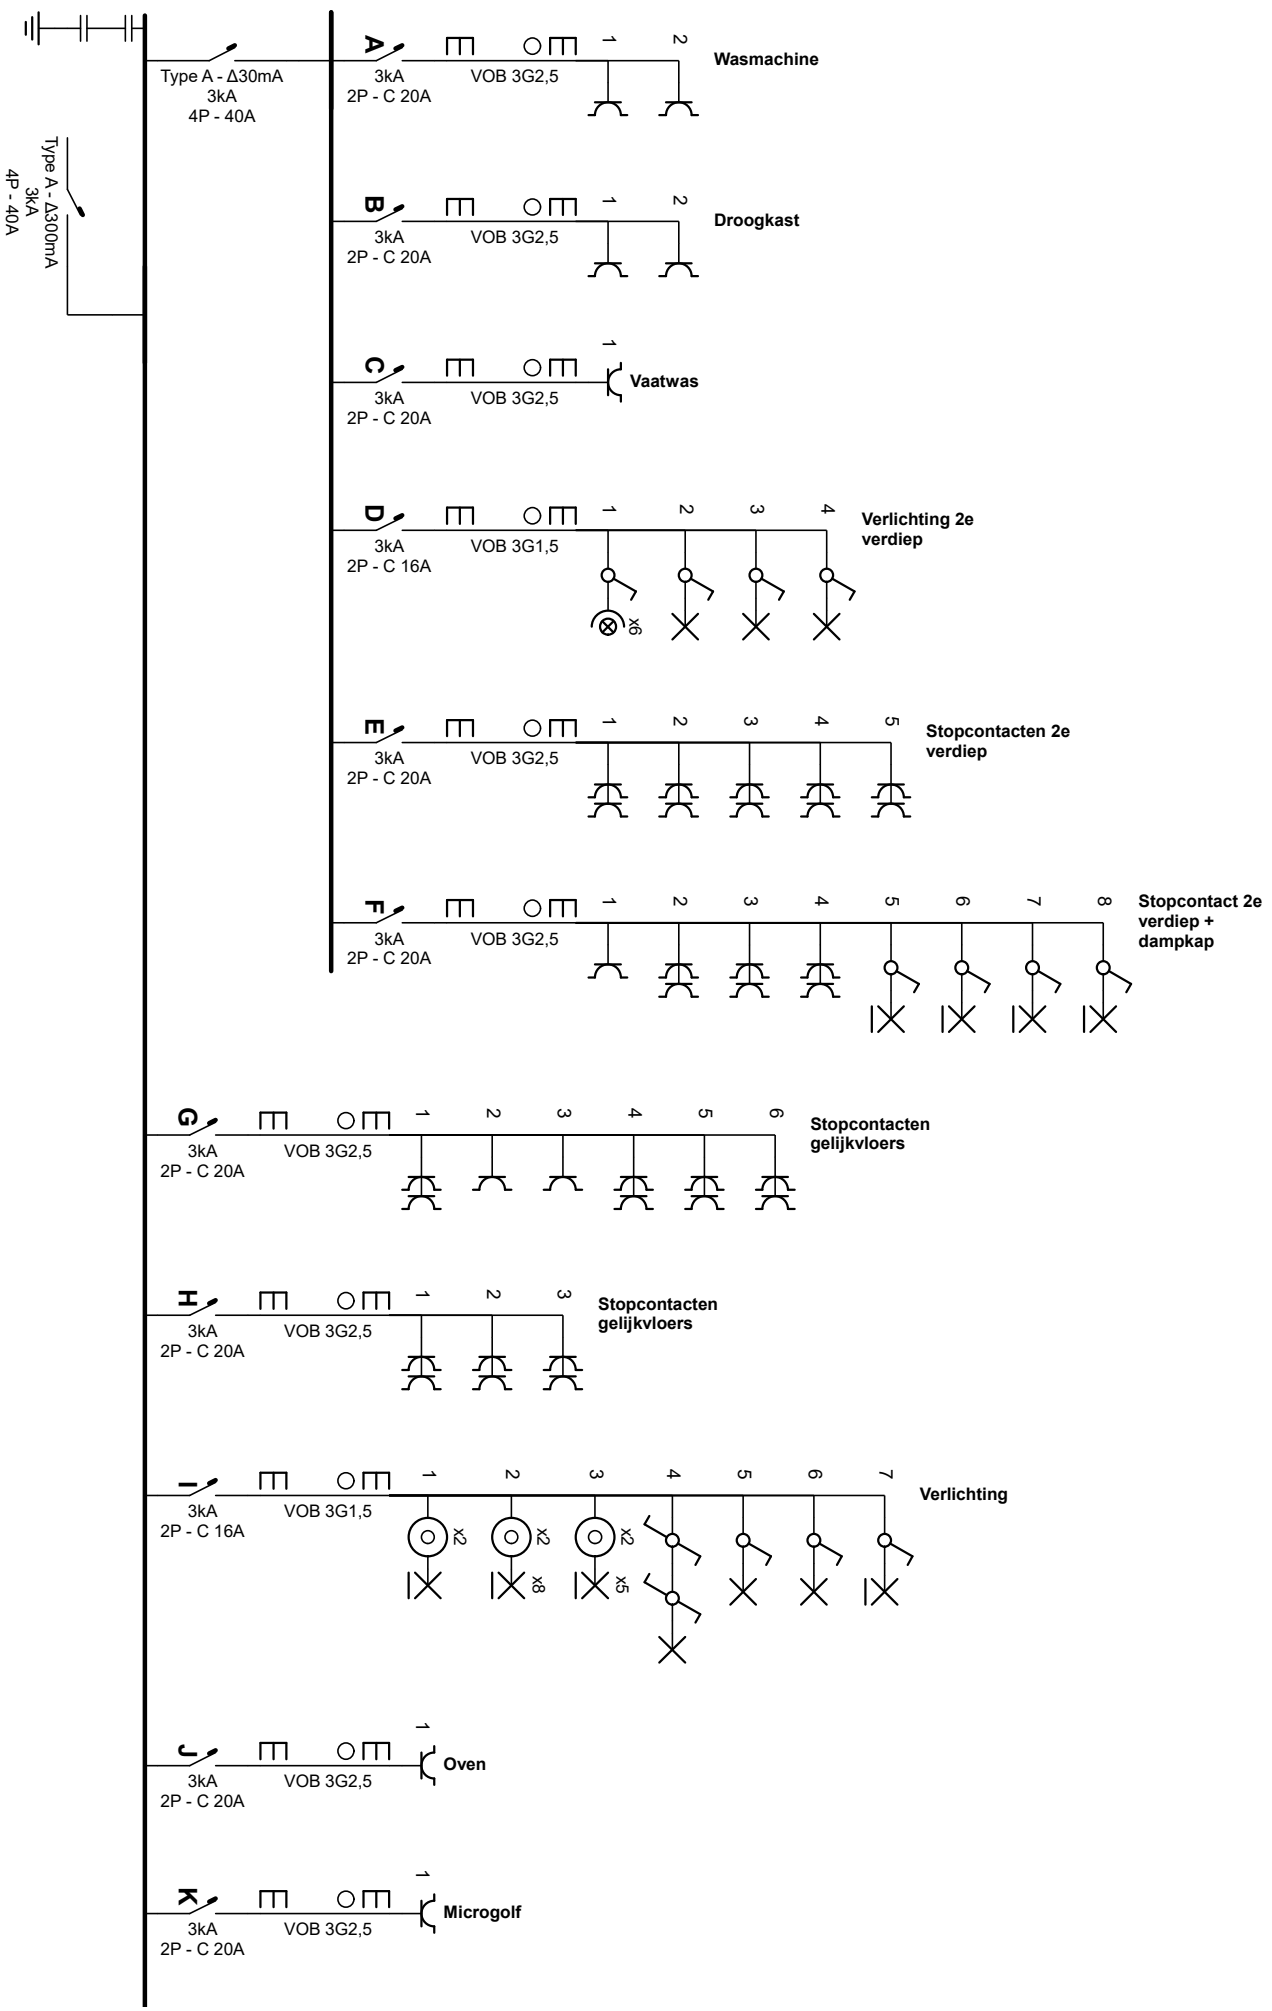


Erkend Organisme
 ACEEG Brabant / Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceeg.be


Plaats van de elektrische installatie
 - Bachtewalle 2 Bus c
 9000 Gent

Installateur
 VDK Keurgroep
 Karperstraat 21
 9000 Gent

Schema's getekend door: ABGJ - BTW BE 0760 858 809

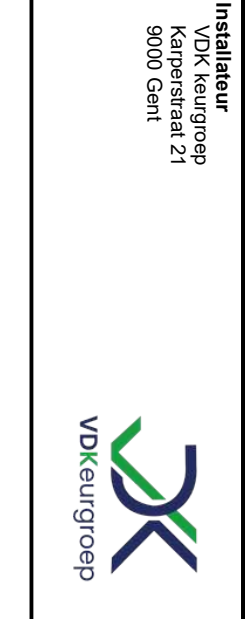

p. 1/5
Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

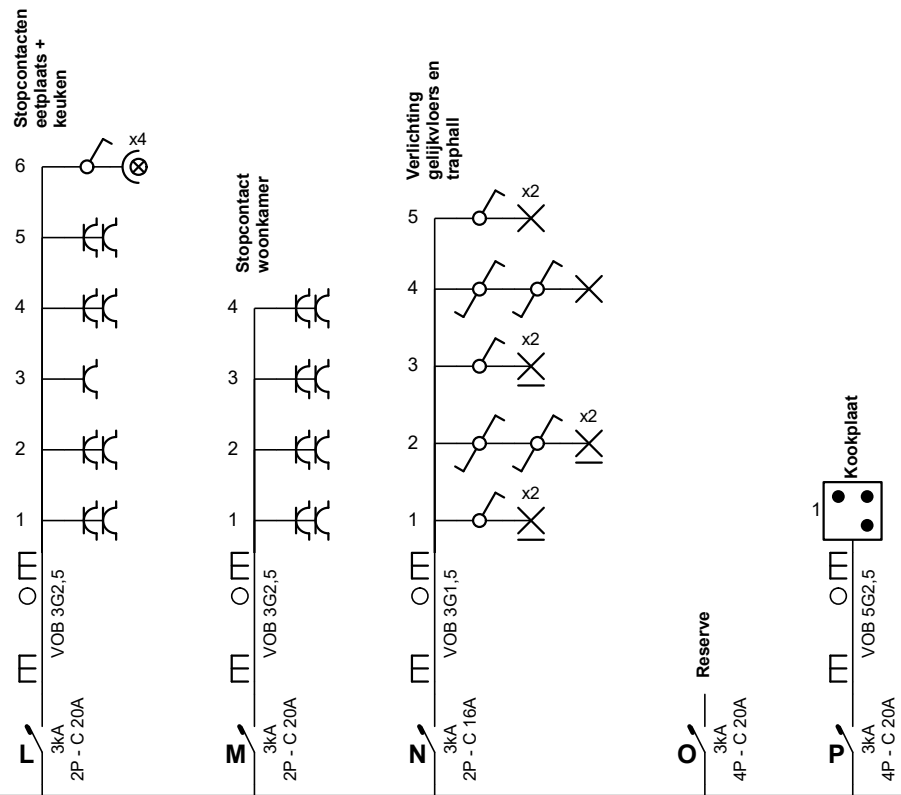



Erkend Organisme
 ACEG Brabant / Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
 -
 Bachtewalle 2 Bus c
 9000 Gent

Installateur
 VDK keurgroep
 Karperstraat 21
 9000 Gent



p. 2/5
Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

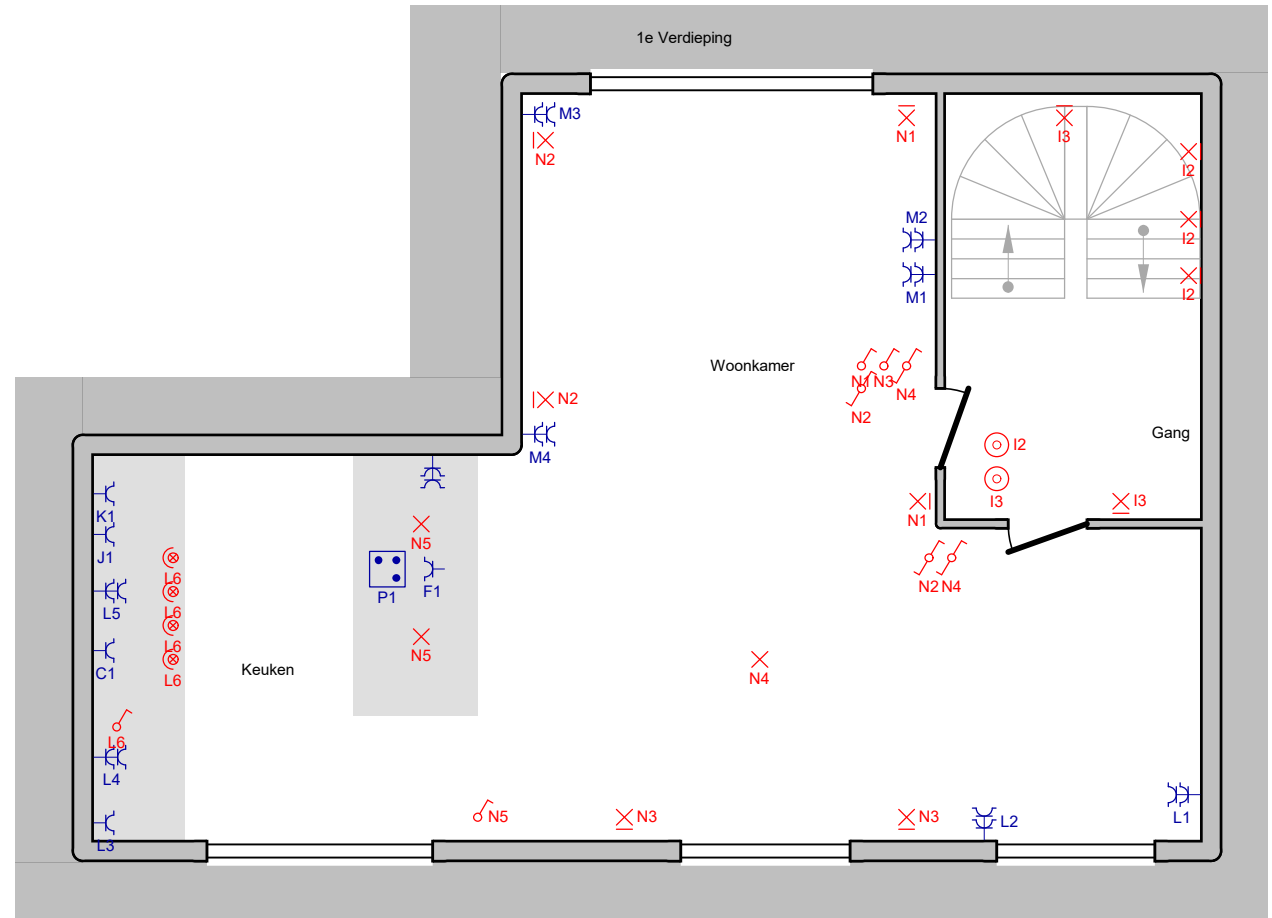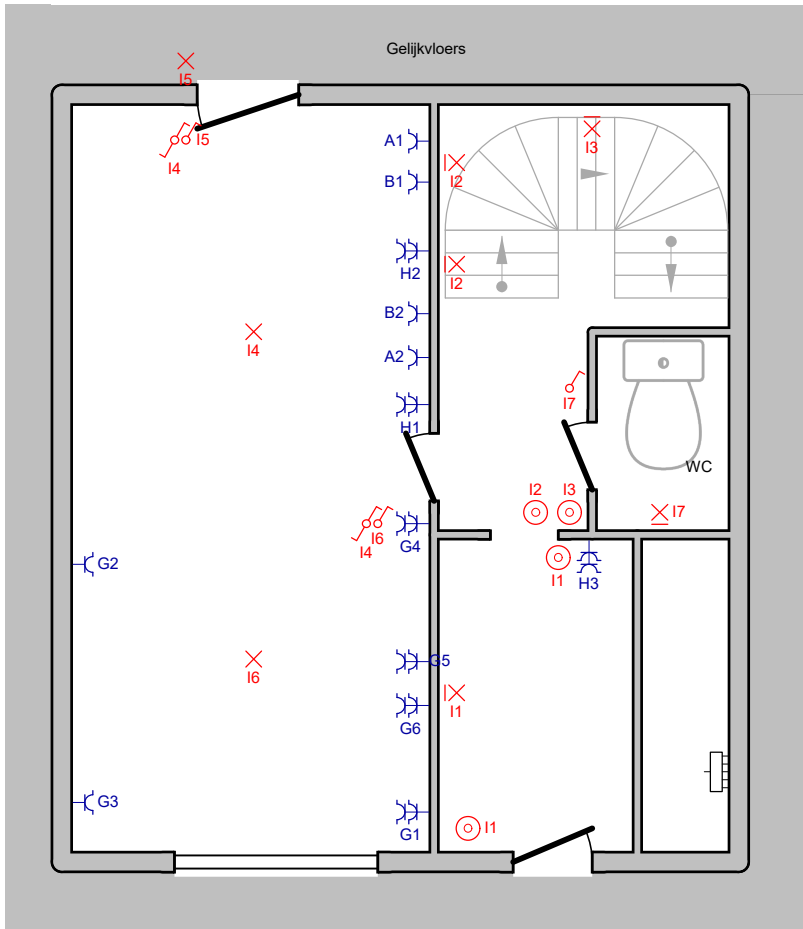


Erkend Organisme
 ACEG Brabant / Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
 -
 Bachtewalle 2 Bus c
 9000 Gent

Installateur
 VDK keurgroep
 Karperstraat 21
 9000 Gent



p. 3/5
Situatieschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

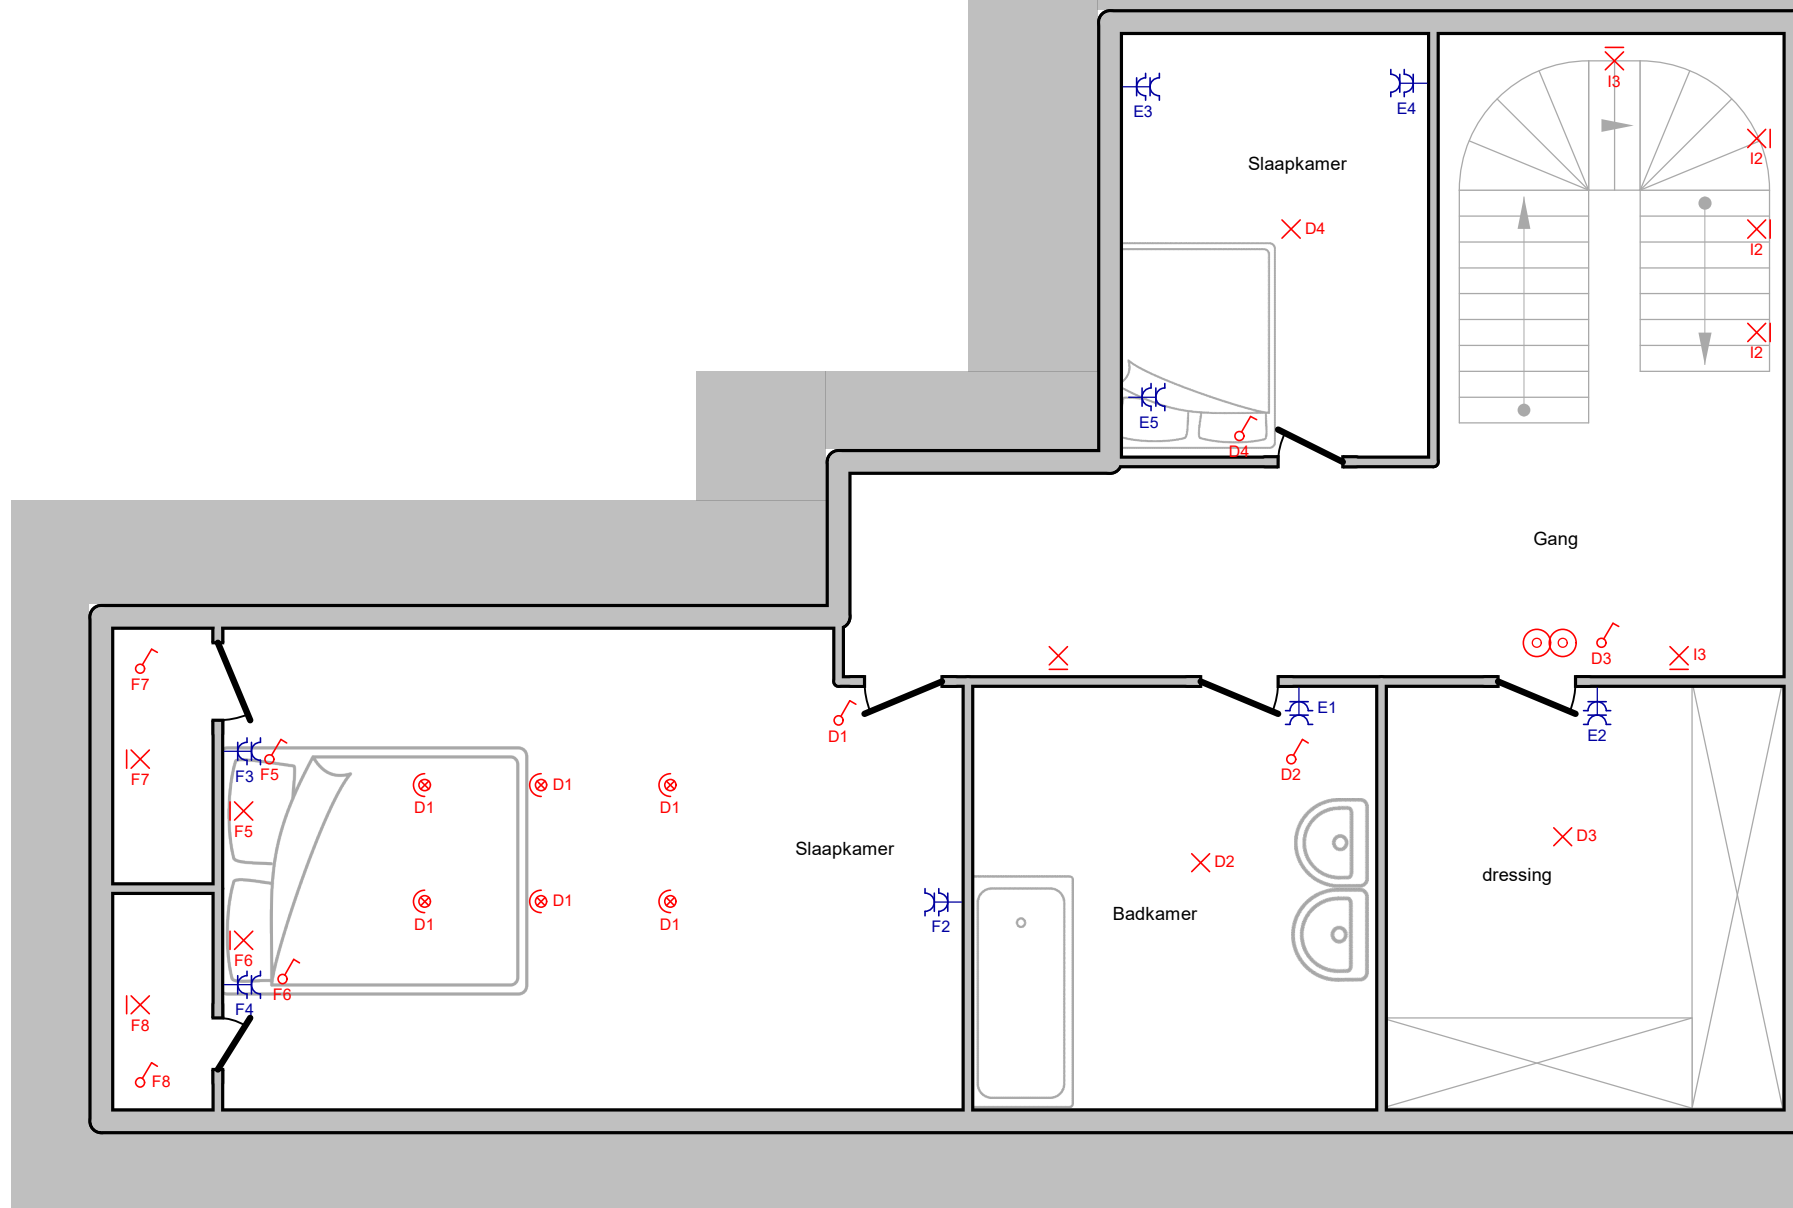

Erkend Organisme
 ACEG Brabant / Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
 -
 Bachtewalle 2 Bus c
 9000 Gent

Installateur
 VDK keurgroep
 Karperstraat 21
 9000 Gent



p. 4/5
Situatieschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

- A** Wasmachine
- B** Droogkast
- C** Vaatwas
- D** Verlichting 2e verdiep
- E** Stopcontacten 2e verdiep
- F** Stopcontact 2e verdiep + dampkap
- G** Stopcontacten gelijkvloers
- H** Stopcontacten gelijkvloers
- I** Verlichting
- J** Oven
- K** Microgolf
- L** Stopcontacten eetplaats + keuken
- M** Stopcontact woonkamer
- N** Verlichting gelijkvloers en traphall
- O** Reserve
- P** Kookplaat

Erkend Organisme
 ACEG Brabant / Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
 -
 Bachtewalle 2 Bus c
 9000 Gent

Installateur
 VDK keurgroep
 Karperstraat 21
 9000 Gent



p. 5/5
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz